

ACTA DE RESPUESTAS A PREGUNTAS DEL PROCESO N° AFD-RSND-EEQ-LPNO-004
 REFORZAMIENTO DE REDES DE BAJO VOLTAJE CON REPOTENCIACION DE TRANSFORMADORES
 ACOMETIDAS Y MEDIDORES EN LOS PRIMARIOS DE LAS ZONAS: 12, 13 , 14 Y 15

Quito, 23 de julio de 2015

A continuación se presentan las respuestas a las preguntas formuladas por los posibles oferentes en el proceso AFD-RSND-EEQ-LPNO-004, al correo procesos.afd.eeq@eeq.com.ec

1.- EN RELACIÓN A LA GARANTÍA DE BUEN USO DE ANTICIPO, PARA CUANTO TIEMPO SE LA DEBE SACAR Y CUANDO SE PUEDE LIBERAR LA MISMA?

RESPUESTA:

La Garantía de Buen Uso del Anticipo debe tener la vigencia del plazo del contrato y se liberará a la firma del Acta de Entrega Recepción Provisional.

En consideración de que en cada pago (que según los pliegos son tres) se ira devengando el anticipo, el contratista tiene la posibilidad de renovar la garantía según vaya disminuyendo el valor del anticipo entregado por el valor aún no amortizado de la misma.

2.- EN EL NUMERAL 4.2.5 DISPONIBILIDAD DE EQUIPO MÍNIMO ASIGNADO AL PROYECTO (FORMULARIO NO. 9.11) DEL PLIEGO SE HABLA DE SOFTWARE DE TRANSFERENCIA DE INFORMACIÓN PARA LOS PROCESOS DE COMERCIALIZACIÓN, POR FAVOR NOS PUEDEN ACLARAR CUÁL ES ESTE SOFTWARE?

RESPUESTA:

Es un software que permite el ingreso de datos al sistema comercial de órdenes de instalación de medidores a partir de archivos planos.

3.- POR FAVOR SI NOS PUEDEN AYUDAR CON PEQUEÑO EJEMPLO PRÁCTICO EN EXCEL DE CÓMO SE AMORTIZARÍA EL ANTICIPO EN LOS 2DO, 3ER Y FINAL PAGO, A MODO DE EJEMPLO UN CALCULO REFERENCIAL.

RESPUESTA:

		VALOR CONTRATO SIN IVA:		300.000,00	
NUMERO DE PAGOS	MONTO FACTURA SIN IVA	AVANCE FISICO = % FACTURA	AMORTIZACION	LIQUIDO A RECIBIR EN CADA PAGO	OBSERVACIONES
Primer				120.000,00	Anticipo 40% sin factura
Segundo	105.000,00	35%	42.000,00	63.000,00	entrega factura 35%
Tercer	105.000,00	35%	42.000,00	63.000,00	entrega factura 35%
Liquidación	90.000,00	30%	36.000,00	54.000,00	entrega factura 30%
TOTAL	300.000,00	100%	120.000,00	300.000,00	Total facturas 100%

ACTA DE RESPUESTAS A PREGUNTAS DEL PROCESO N° AFD-RSND-EEQ-LPNO-004
REFORZAMIENTO DE REDES DE BAJO VOLTAJE CON REPOTENCIACION DE TRANSFORMADORES
ACOMETIDAS Y MEDIDORES EN LOS PRIMARIOS DE LAS ZONAS: 12, 13 , 14 Y 15

Nota.- La ponderación del avance físico de la obra se realizará en conjunto con el Administrador del Contrato de manera previa al inicio de los trabajos, en base a la complejidad de cada zona.

4.- SE PUEDE ELIMINAR EL REQUISITO DE MARCAR LAS LETRAS EEQ QUE SE SOLICITA EN LAS ESPECIFICACIONES PARA CABLE, BREAKERS, VARILLAS, ETC, YA QUE ESTO HACE QUE NO SE PUEDA COMPRAR LOS MATERIALES LOCALMENTE EN FORMA INMEDIATA.

RESPUESTA:

No se puede eliminar, se debe cumplir con las Especificaciones Técnicas de Materiales que constan como anexos en el pliego, en los que se solicita marcar las letras de la EEQ.

5.- LOS BREAKERS UNIPOLARES PARA RIEL DIN DEBEN SER DE 10 KA COMO SE ESPECIFICA EN EL LISTADO DE MATERIALES?

RESPUESTA:

Los breakers unipolares para riel DIN pueden ser de 6 KA a 10 KA.

6.- EL CABLE ANTIHURTO DE ALUMINIO, PARA ACOMETIDA, PUEDE SER DEL TIPO SE-R Y TAMBIÉN DEL TIPO SE-U?

RESPUESTA:

Se acepta los dos tipos de cable multiconductor de aluminio antihurto, considerando el precio unitario referencial establecido en los pliegos.

7.- LAS ESPECIFICACIONES DICEN QUE LAS CAJAS DE DISTRIBUCIÓN MONOFÁSICAS Y TRIFÁSICAS DEBEN SER METÁLICAS; PERO EN EL LISTADO DE MATERIALES VALORADO PARA CADA ZONA, DICE POLICARBONATO. ACLARAR CUAL CRITERIO PREVALECE Y QUE TIPO DEBEN SER COTIZADAS.

RESPUESTA:

Las Cajas de Distribución Monofásicas y Trifásicas deben ser metálicas.

8.- PUEDEN ACLARAR LOS PORCENTAJES DE LA FORMA DE PAGO? SOLO EN EL PRIMER PAGO DICE 40%, MIENTRAS EL SEGUNDO Y TERCER PAGO NO SE ESPECIFICA EL MONTO DEL MISMO, SINO SOLAMENTE EL AVANCE FÍSICO DE LA OBRA PARA SOLICITAR DICHO PAGO.

RESPUESTA:

Los pagos se efectuarán en la misma proporción que el avance físico parcial alcanzado desde el último hito, cuando alcancen el mínimo del 35%, 35% y 30%. Para referencia, a continuación un ejemplo:

3 

ACTA DE RESPUESTAS A PREGUNTAS DEL PROCESO N° AFD-RSND-EEQ-LPNO-004
 REFORZAMIENTO DE REDES DE BAJO VOLTAJE CON REPOTENCIACION DE TRANSFORMADORES
 ACOMETIDAS Y MEDIDORES EN LOS PRIMARIOS DE LAS ZONAS: 12, 13 , 14 Y 15

VALOR CONTRATO SIN IVA:		300.000,00			
NUMERO DE PAGOS	MONTO FACTURA SIN IVA	AVANCE FISICO = % FACTURA	AMORTIZACION	LIQUIDO A RECIBIR EN CADA PAGO	OBSERVACIONES
Primer				120.000,00	Anticipo 40% sin factura
Segundo	105.000,00	35%	42.000,00	63.000,00	entrega factura 35%
Tercer	105.000,00	35%	42.000,00	63.000,00	entrega factura 35%
Liquidación	90.000,00	30%	36.000,00	54.000,00	entrega factura 30%
TOTAL	300.000,00	100%	120.000,00	300.000,00	Total facturas 100%

Nota.- La ponderación del avance físico de la obra se realizará en conjunto con el Administrador del Contrato de manera previa al inicio de los trabajos, en base a la complejidad de cada zona.

9.- LOS EQUIPOS DE MEDICIÓN Y SELLOS QUE SERÁN PROVISTOS POR LA EEQ, ESTARÁN DISPONIBLES PARA EL INICIO DE LOS TRABAJOS?

RESPUESTA:

Los equipos de medición y sellos de seguridad que proveerá la EEQ, Si estarán disponibles para el inicio de trabajos.

10.- LOS BIENES DE ORIGEN EXTRANJERO NECESARIAMENTE DEBEN SER IMPORTADOS POR LA CONTRATANTE? QUE PASA SI YA ESTÁN DISPONIBLES PARA VENTA LOCAL? ESTO INFLUYE TOTALMENTE EN EL PLAZO DE TRABAJOS, YA QUE SE DEBERÍA ESPERAR LA IMPORTACIÓN DE LOS MATERIALES Y NO SE PODRÍA EMPEZAR A TRABAJAR INMEDIATAMENTE.

El ofertar a menor plazo de ejecución del determinado en los pliegos no constituye ventaja para los oferentes, es decisión del contratista acogerse al beneficio establecido en el numeral 3.3.2 de los pliegos o adquirir los materiales localmente.

11.- CREEN USTEDES QUE CON UN SOLO ELECTRICISTA MÁS UN LINIERO SOLICITADO ES SUFICIENTE PARA EJECUTAR LA CANTIDAD DE OBRA PLANIFICADA? PARA MI CRITERIO ES MUY POCO PERSONAL OPERATIVO UN SOLO GRUPO DE TRABAJO POR ZONA. POR LO MENOS DEBERÍAN SER 2 GRUPOS DE TRABAJO POR ZONA.

37 

ACTA DE RESPUESTAS A PREGUNTAS DEL PROCESO N° AFD-RSND-EEQ-LPNO-004
REFORZAMIENTO DE REDES DE BAJO VOLTAJE CON REPOTENCIACION DE TRANSFORMADORES
ACOMETIDAS Y MEDIDORES EN LOS PRIMARIOS DE LAS ZONAS: 12, 13 , 14 Y 15

RESPUESTA:

El oferente debe cumplir con el equipo mínimo exigido en los pliegos al presentar su oferta.

Si en la ejecución del contrato considera que necesita más personal podrá contratarlo a decisión y costo del contratista.

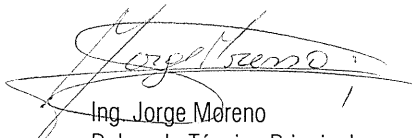
12.- SE DEBE PRESENTAR CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN? Y SOLO DEBE SER HECHO EN PROJECT DE MICROSOFT COMO DICE EN LA PAG.75?

RESPUESTA:


El oferente deberá presentar el Cronograma de Ejecución en Project o cualquier herramienta de Microsoft.

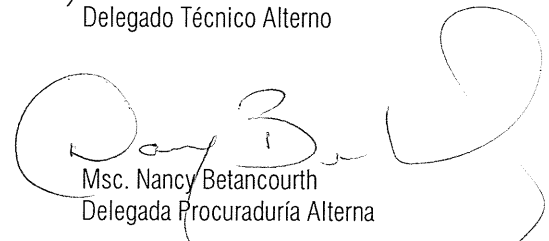
Atentamente,

La Comisión


Ing. Jorge Moreno
Delegado Técnico Principal


Ing. Héctor Tirira
Delegado Técnico Alterno


Dra. Rosa Álvarez
Delegada Procuraduría Principal


Msc. Nancy Betancourth
Delegada Procuraduría Alterna


Ing. Liliana Soria
Delegada Financiera Alterna